




Um die internen Bearbeitungsvorgänge zu optimieren, überarbeiten wir unsere Auswahlblätter regelmäßig. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung stehende aktuelle Fassung.

## Auswahlblatt B: Messkonzepte für mehrere Erzeugungsanlagen (bitte kreuzen Sie an)


### Messkonzept B1: Einspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

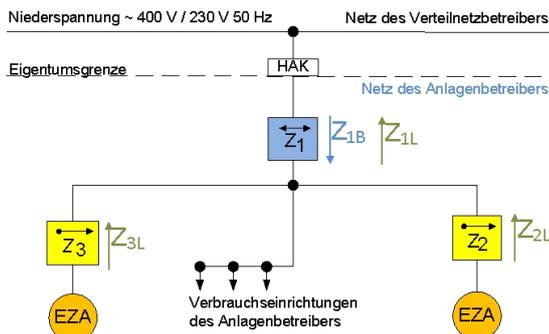

#### Anwendungsfälle:

- Kombination aus kaufmännisch bilanzieller Weitergabe und KWKG-Überschuss
- Kombination aus PV-Selbstverbrauch und EEG in kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe

### Messkonzept B2: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)

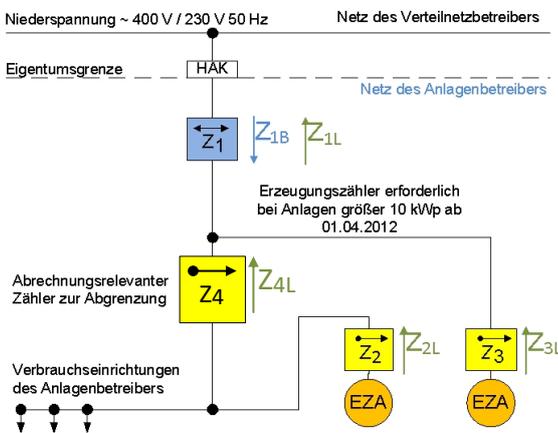

#### Anwendungsfälle:

- Kombination EEG- und KWKG-Anlage
- Kombinationen mit unterschiedlicher Begrenzung der vergütungsfähigen Strommenge

#### Voraussetzung:

Werden beide Anlagen in Selbstverbrauch betrieben, so ist PV und Wasserkraft auf 30 kW<sup>\*1</sup> und bei einer KWKG-Anlage auf 50 kW<sup>\*2</sup> begrenzt.

\*1: lt BMS-Schreiben IV D2-S7124/07/10002:003 vom 21. Mai 2011

\*2: lt Clearingstellenverfahren 2011/2/2 vom 30 März 2012

#### Legende



Standort der Anlage: Straße, Postleitzahl, Ort

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Wenn es sich nicht um Verbrauchseinrichtungen des Anlagenbetreibers, sondern um Einrichtungen eines Anschlussnutzers handelt, ist eine Zustimmung des Anschlussnutzers (Mieter) erforderlich und beizulegen. Sollte die tatsächliche Messanordnung keinem der Messkonzepte dieser Übersicht entsprechen, so ist die reale Situation auf einem separaten Blatt darzustellen und dieses beizufügen.